



GRUNDRISS UG2




GRUNDRISS EG

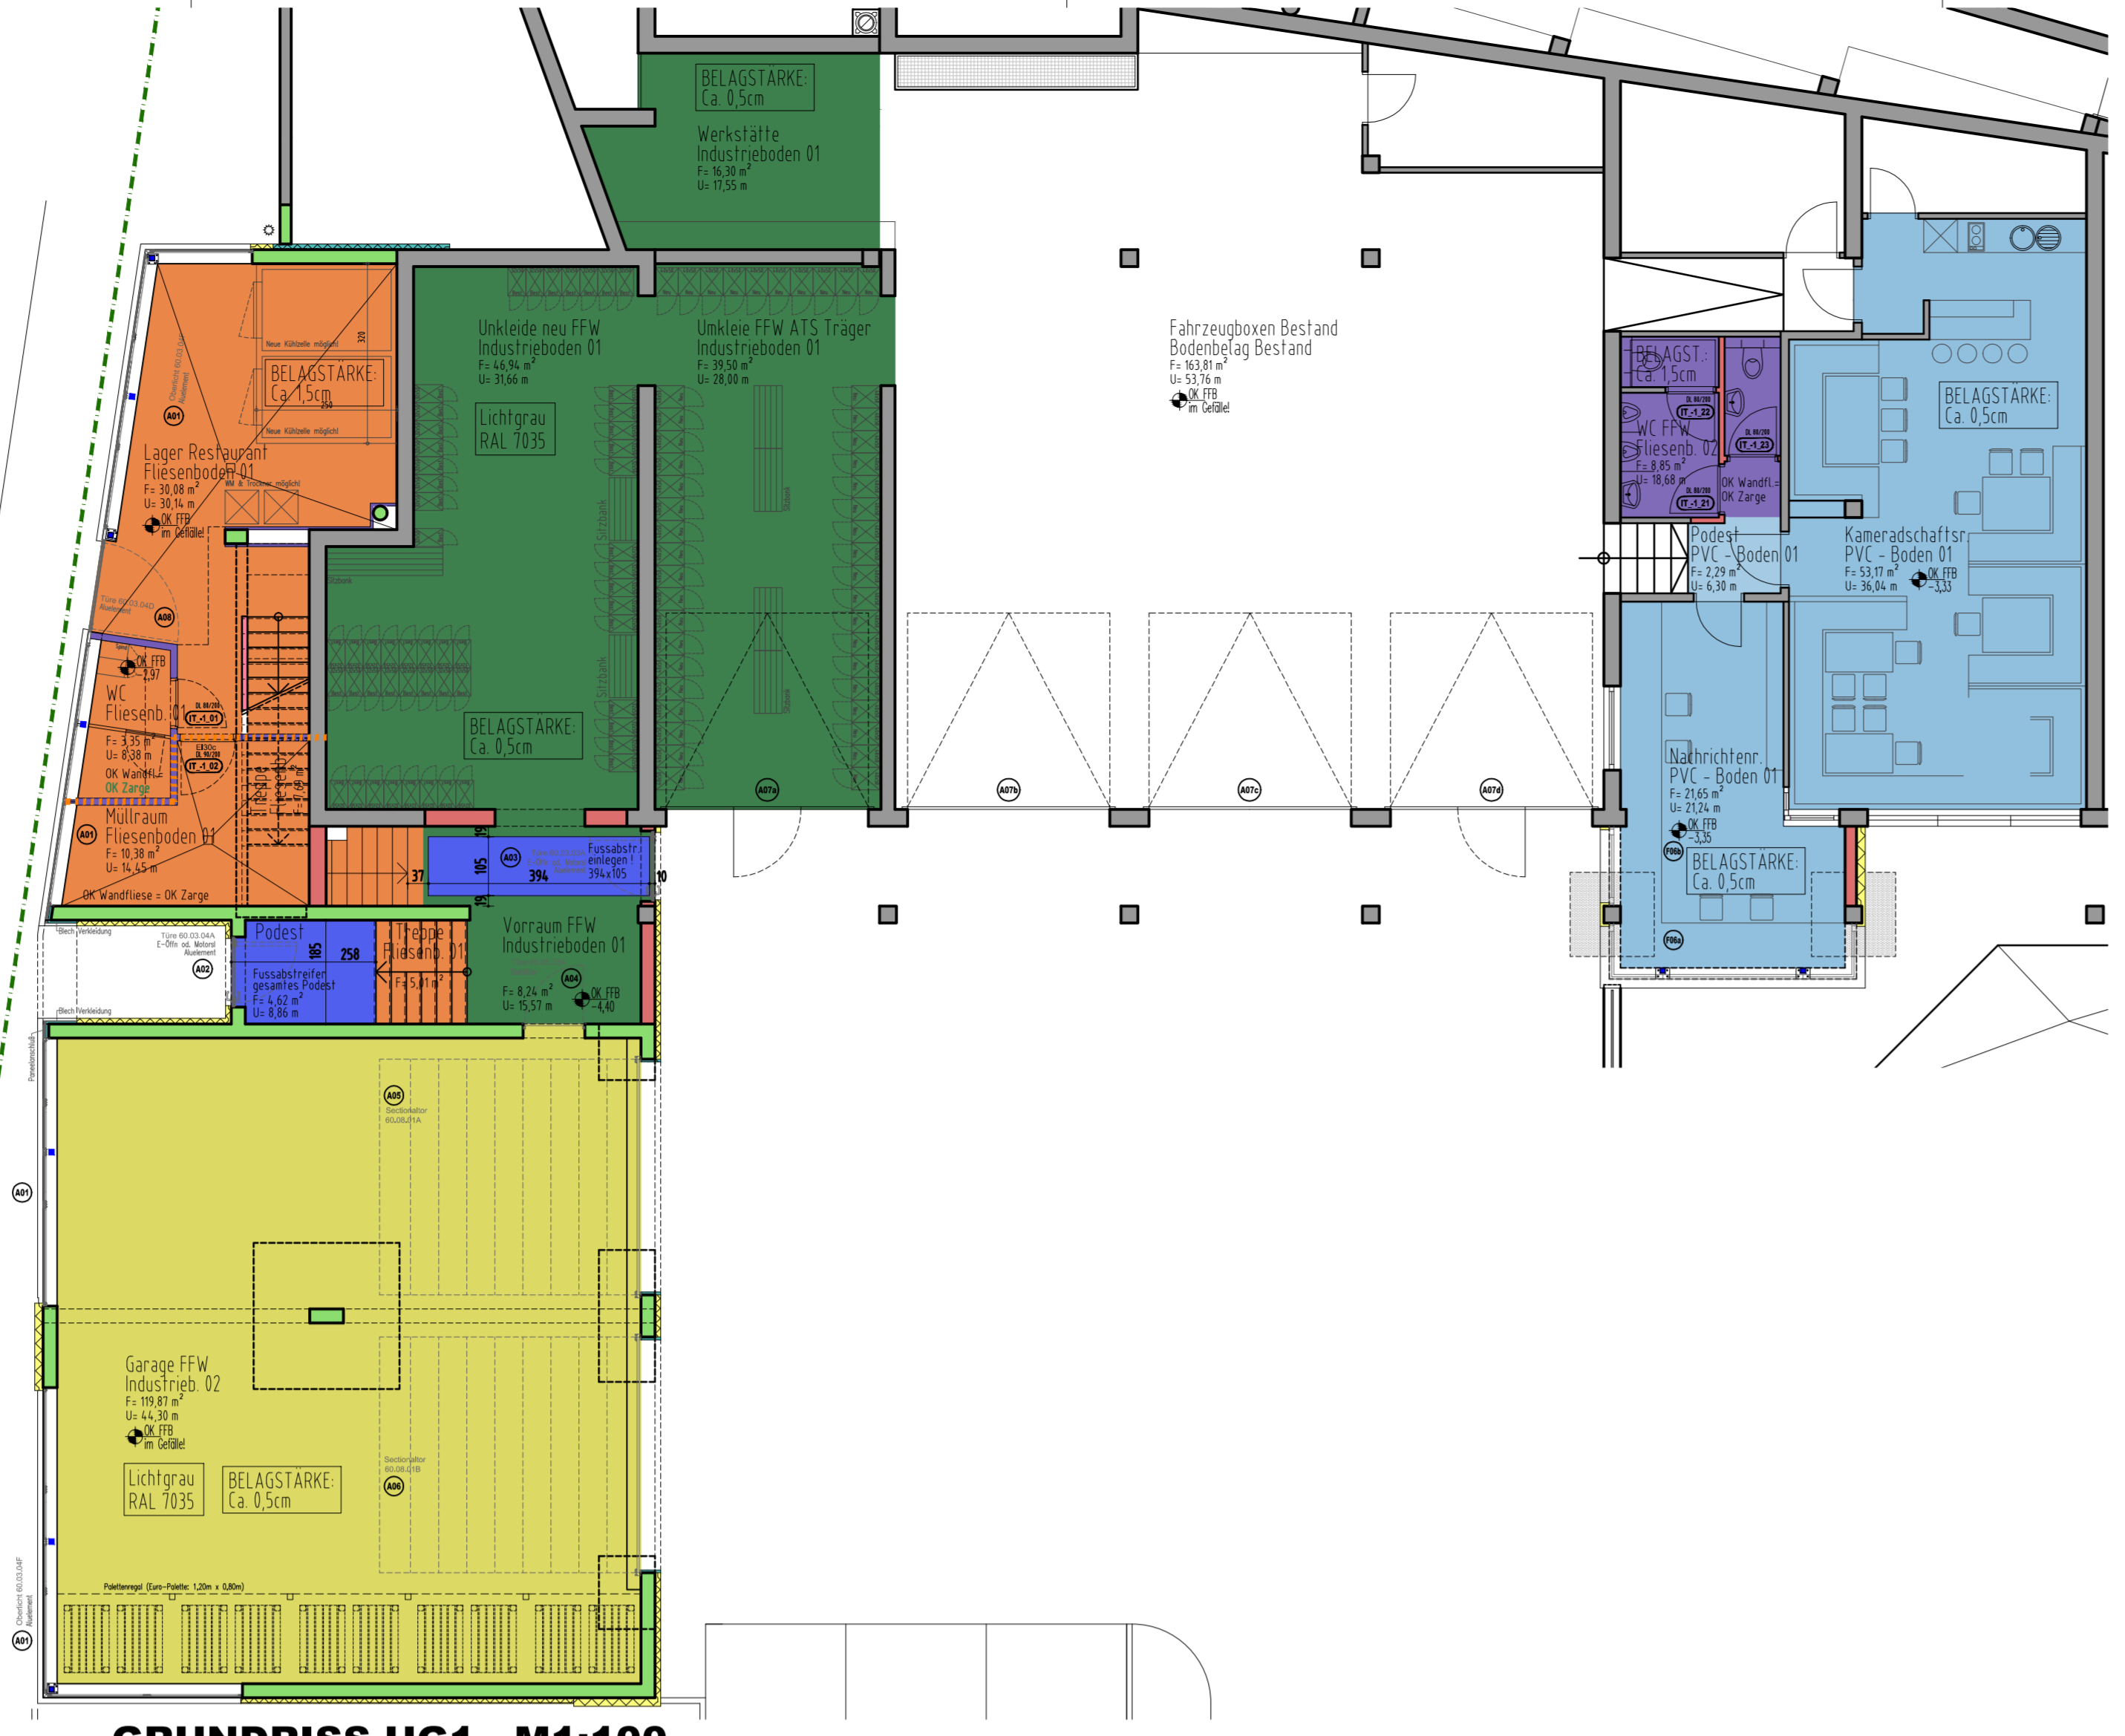


GRUNDRISS UG1 M1:100

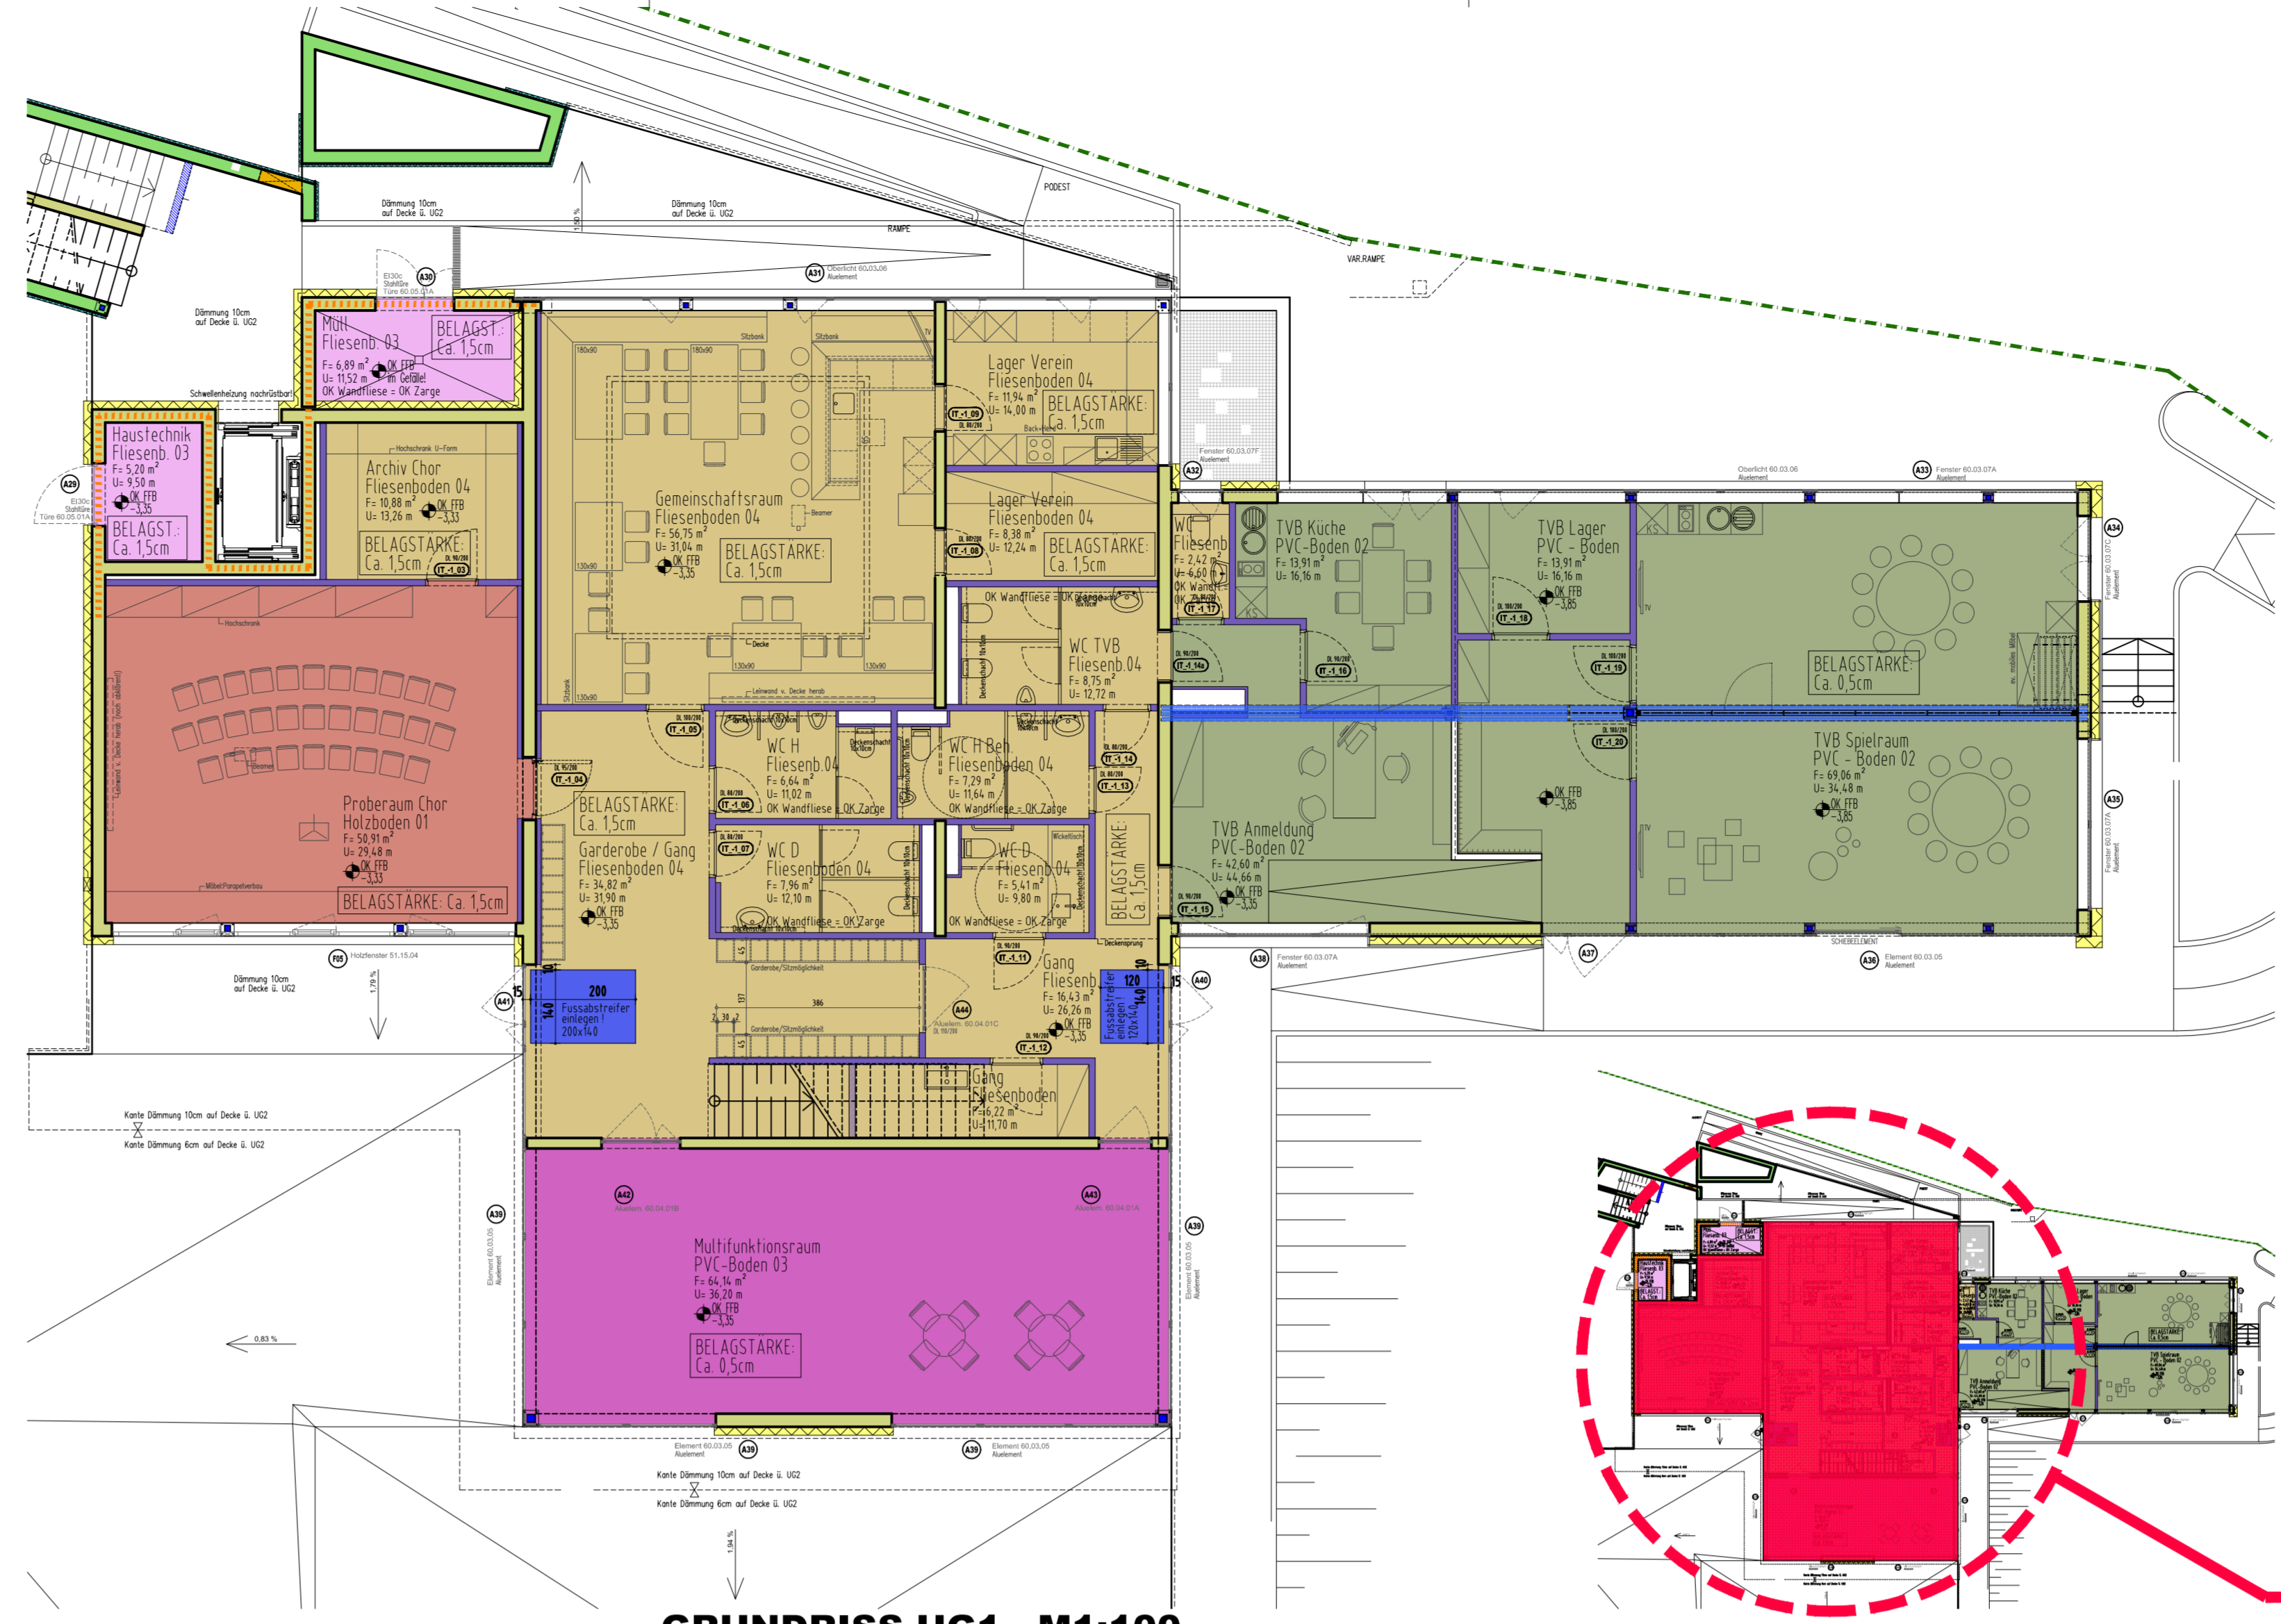

GRUNDRISS UG1 M1:100

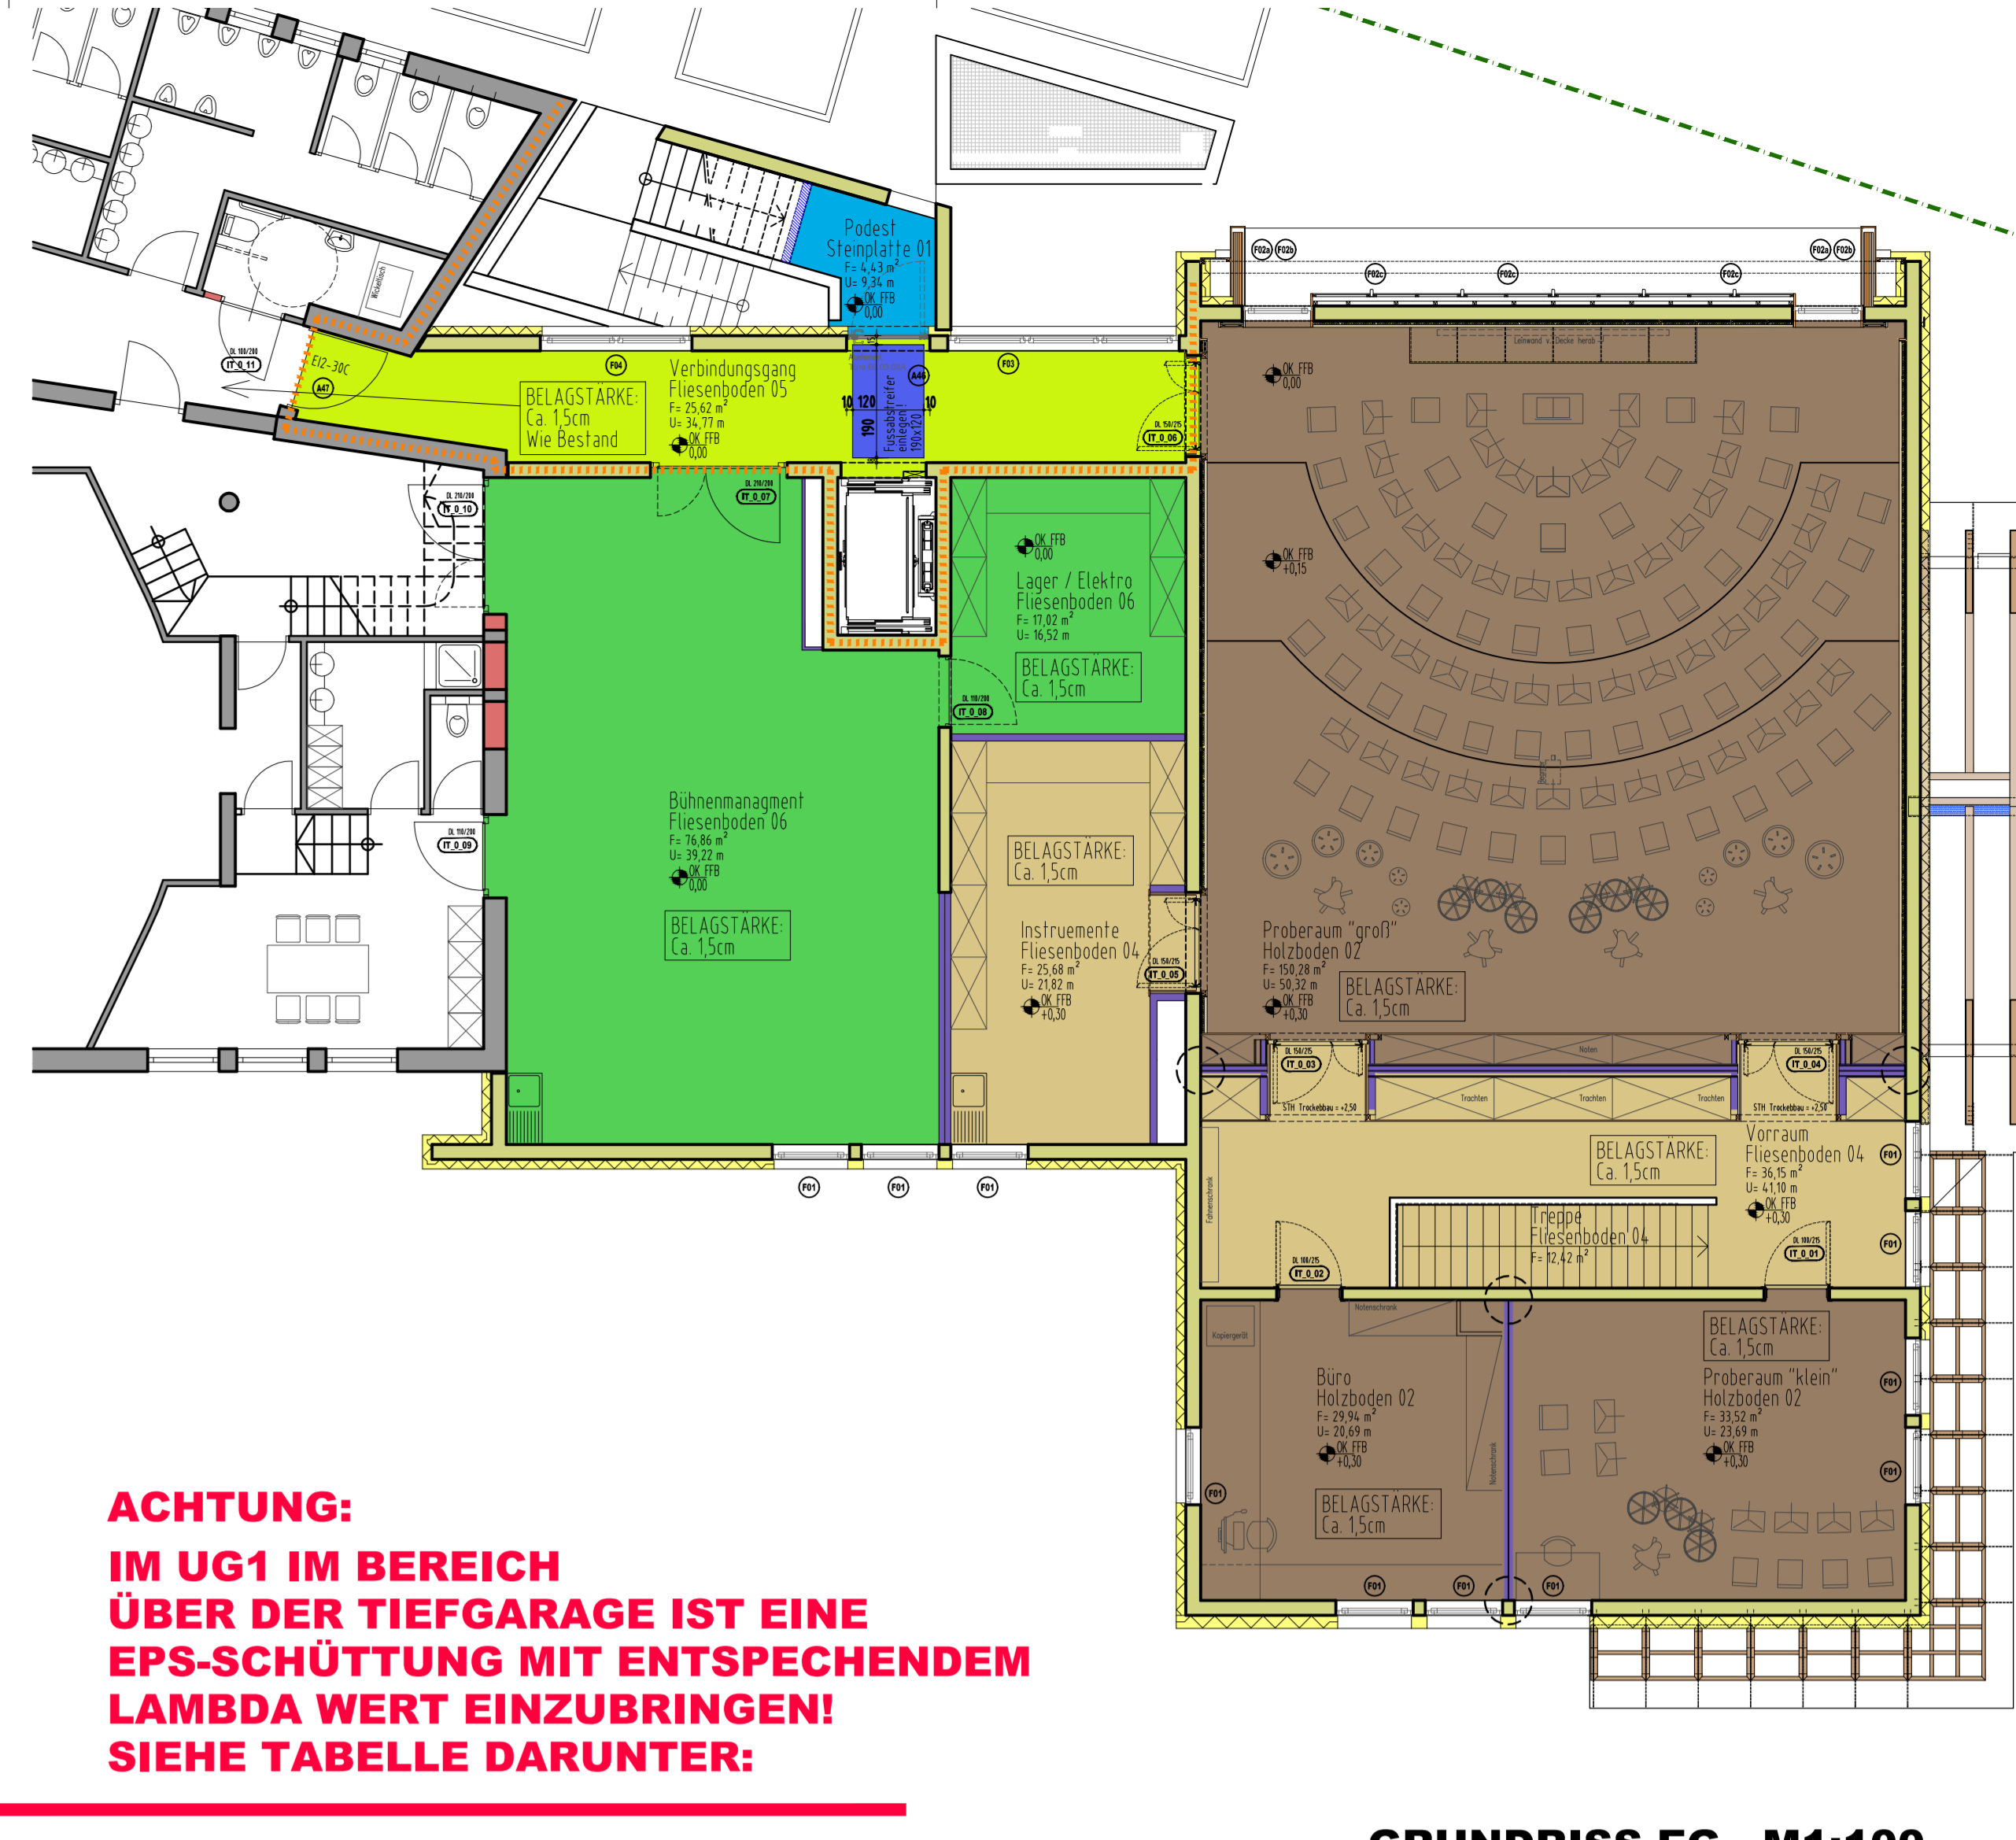


GRUNDRISS EG M1:100

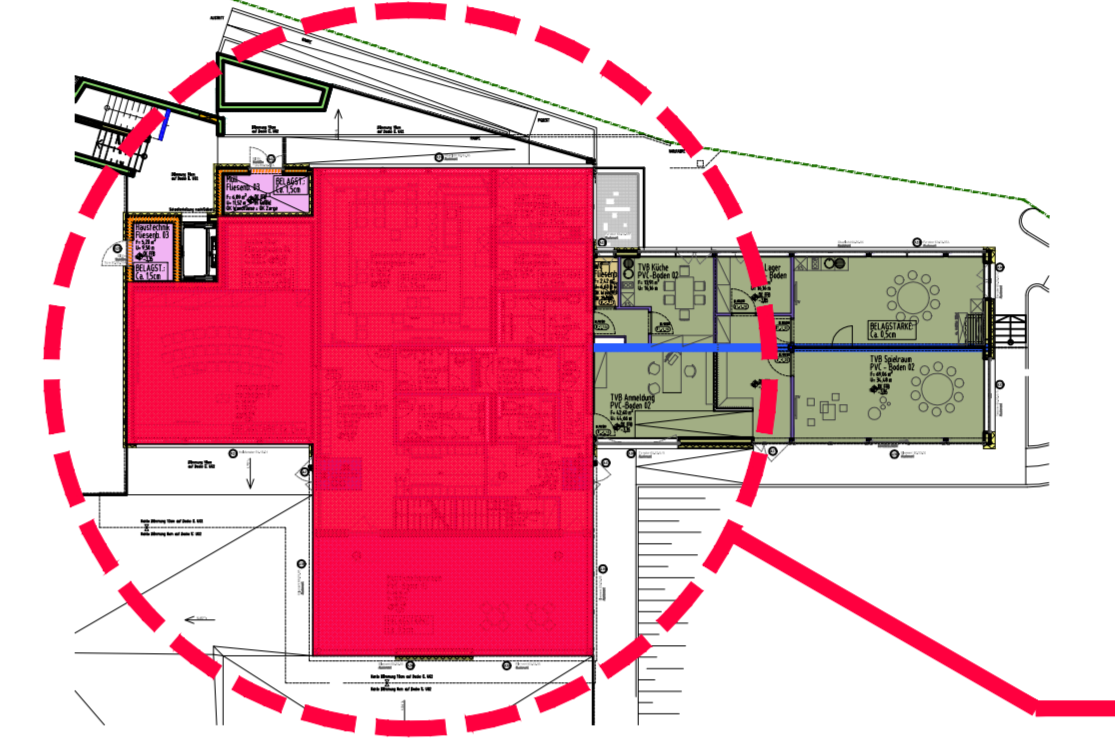

ACHTUNG:
IM UG1 IM BEREICH
ÜBER DER TIEFGARAGE IST EINE
EPS-SCHÜTTUNG MIT ENTSPRECHENDEM
LAMBDA WERT EINZUBRINGEN!
SIEHE TABELLE DARUNTER:



GRUNDRISS UG3 M1:100

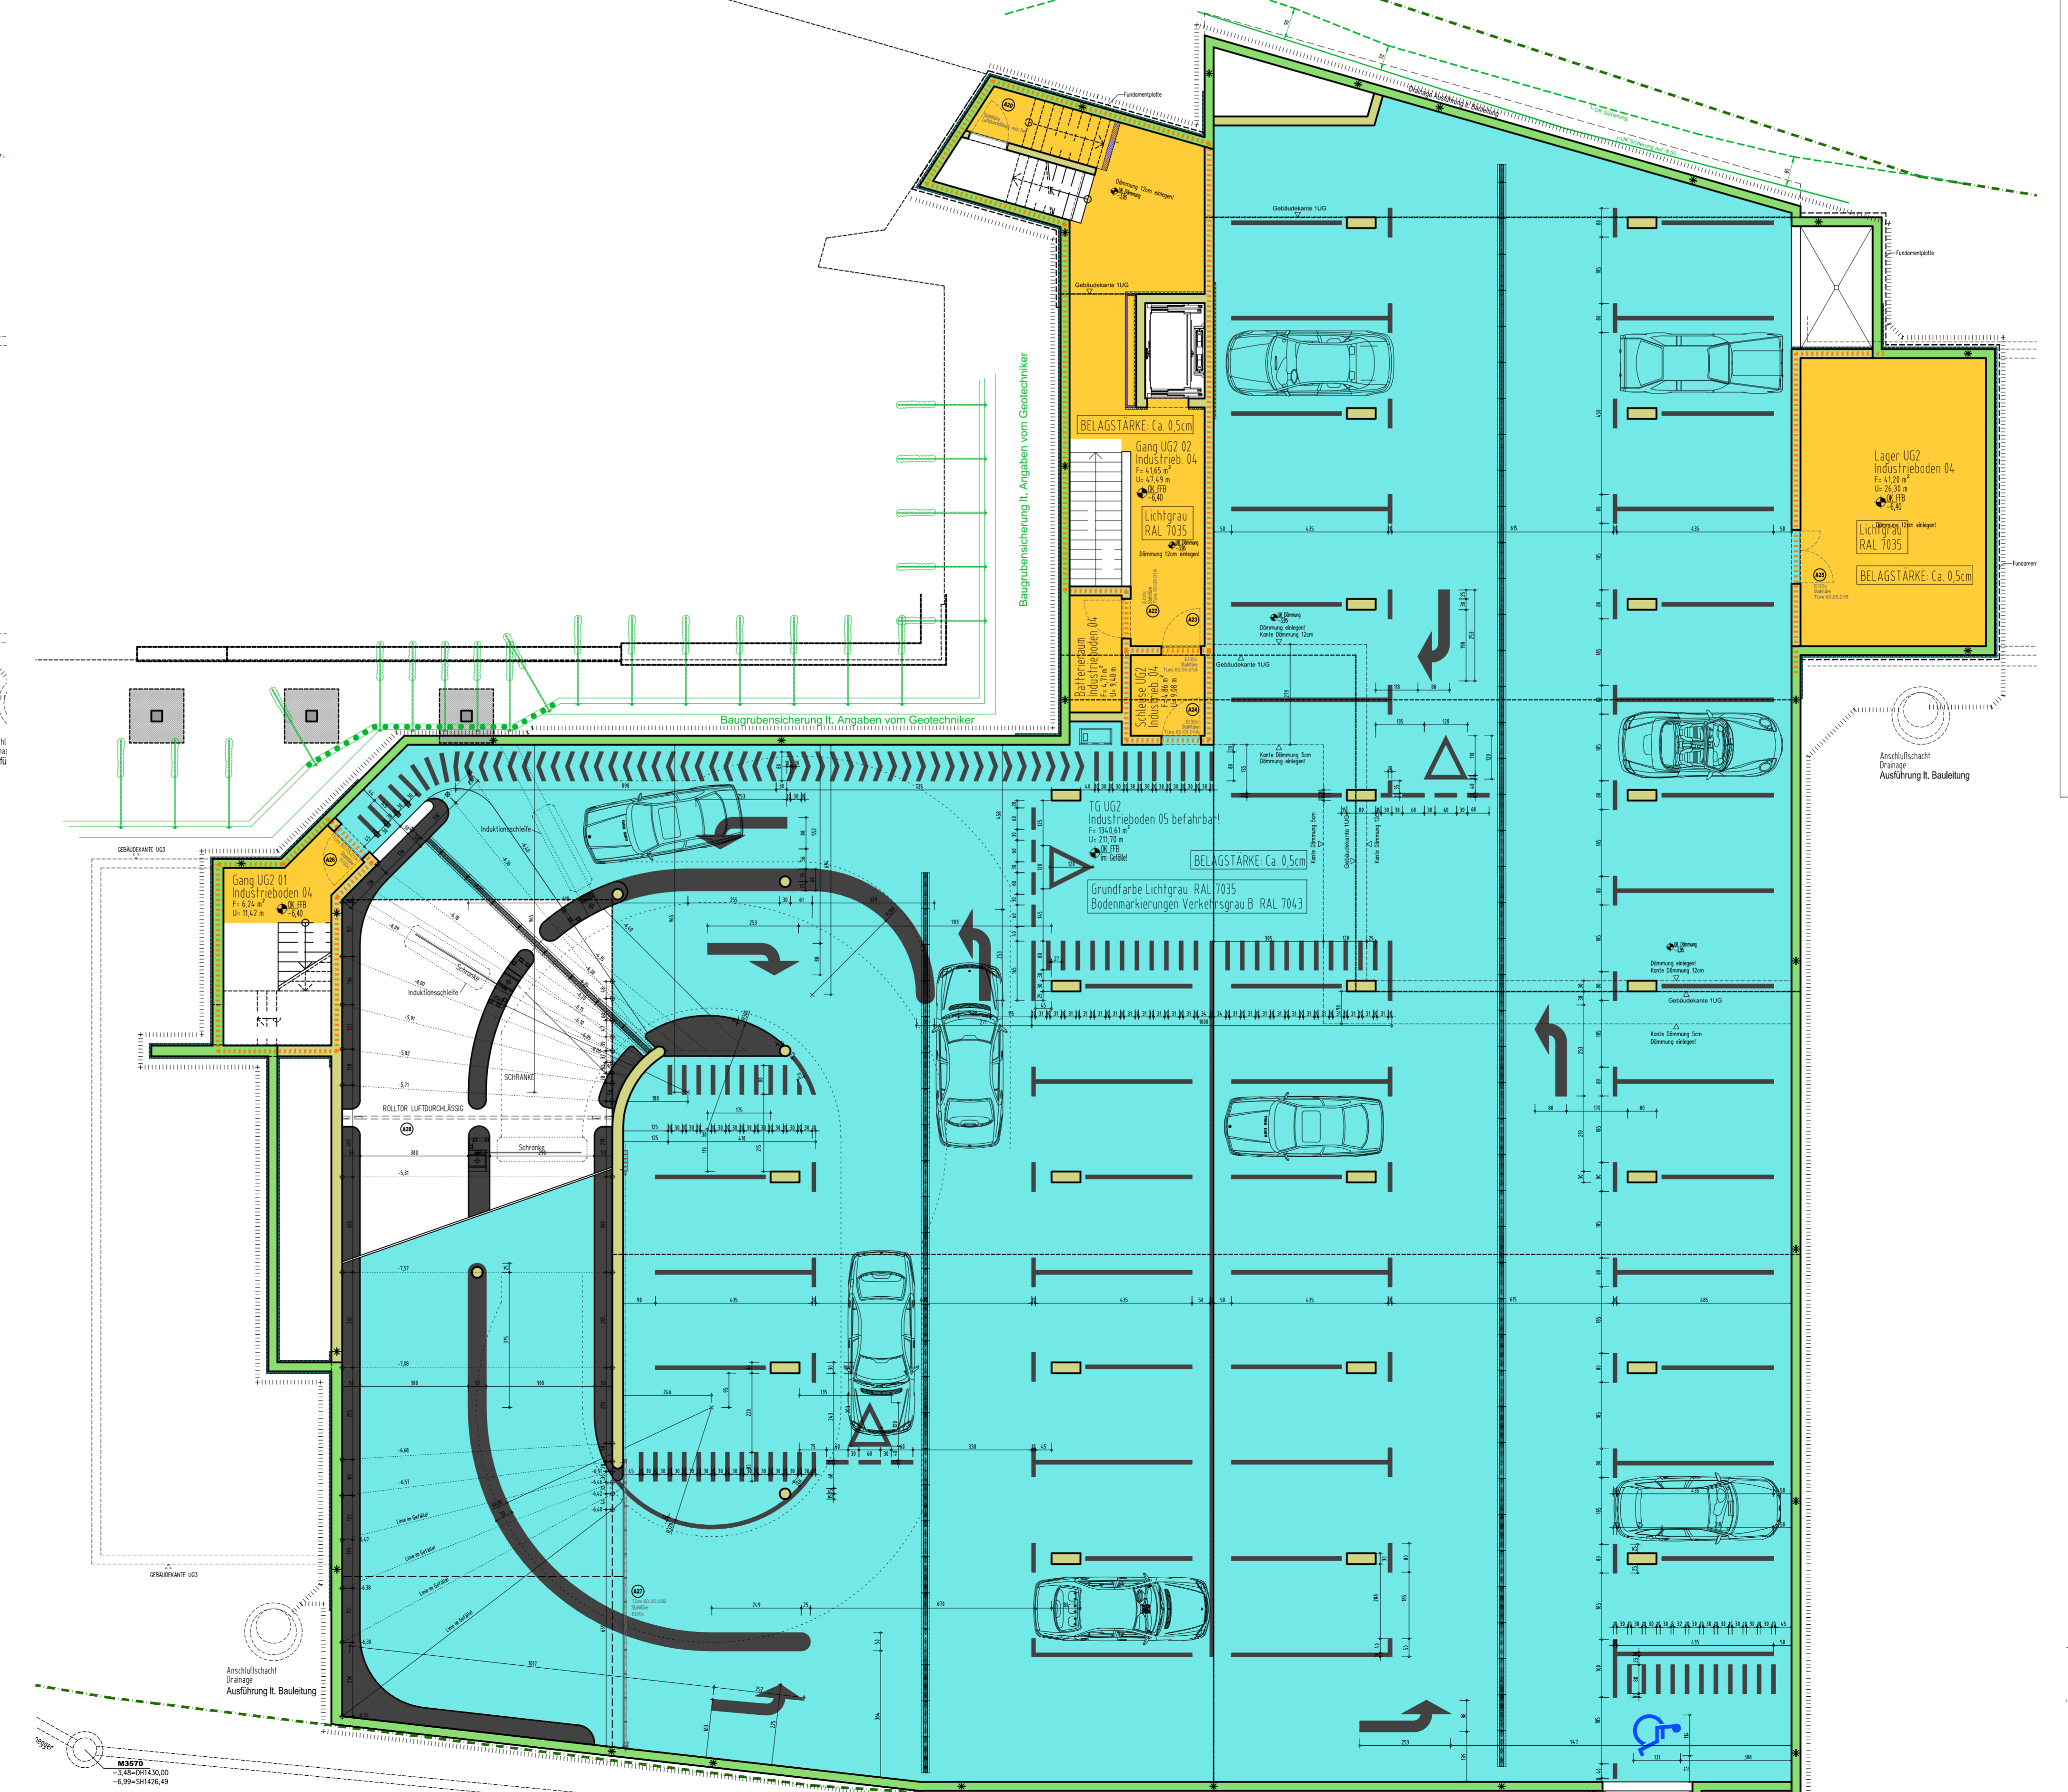

GRUNDRISS UG2 M1:100

Nachweis des Wärmeschutzes
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt: Kulturhaus (Dahab)
 Auftraggeber: Gemeinde Fiss
 Standort: Fiss
 Bauwerk: Decke der Garage
 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: erford. 0,18 w/m²K, erreicht 0,207 w/m²K

Konstruktion Aufbau und Berechnung

ID	Bezeichnung	dicke	λ	R _s	R _e	U	p	p-4
1	1. Betonplatte (10cm) + 1cm PE-Isolierung	0,100	1,75	0,057	0,000	0,057	0,000	0,057
2	2. Betonplatte	0,200	1,75	0,114	0,000	0,114	0,000	0,114
3	3. EPS-Bündelung (Lamelle 0,075) Wolk	0,075	0,035	2,143	0,000	0,000	0,000	0,000
4	4. Trennlage (Lamelle 0,040) Wolk	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	5. Fein-Strich verputzt (Dampfsperre)	0,020	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	6. Estrich	0,080	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	7. Fliesen	0,010	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe der Wärmeelemente				0,007		0,207		0,207

Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: erford. 0,18 w/m²K, erreicht 0,207 w/m²K

LEGENDE BODENBELÄGE

Farbe	Bodenbelag	Berechnung (Belag)	Belagdicke
Orange	Fliesenboden 01	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 15cm
Orange	Fliesenboden 02	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 15cm
Orange	Fliesenboden 03	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 15cm
Orange	Fliesenboden 04	IRIS Volcano Dark	Belagdicke Ca. 15cm
Orange	Fliesenboden 05	(Wie Belag 01)	Belagdicke Ca. 15cm
Orange	Fliesenboden 06	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 15cm
Braun	Holzbooden 01	(Casapark 45 Erde - Versiegel)	Belagdicke Ca. 15cm
Braun	Holzbooden 02	(Casapark 45 Erde - Versiegel)	Belagdicke Ca. 15cm
Grün	Industrieboden 01	RAL 7035 Lehtgrau	Belagdicke Ca. 0,5cm
Grün	Industrieboden 02	(Lila-Grün) - RAL 7035 Lehtgrau	Belagdicke Ca. 0,5cm
Grün	Industrieboden 03	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 0,5cm
Grün	Industrieboden 04	RAL 7035 Lehtgrau	Belagdicke Ca. 0,5cm
Grün	Industrieboden 05	(Lila-Grün) - RAL 7035 Lehtgrau / RAL 7043 Verkehrsgrün	Belagdicke Ca. 0,5cm
Blau	PVC Boden 01	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 0,5cm
Blau	PVC Boden 02	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 0,5cm
Blau	PVC Boden 03	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke Ca. 0,5cm
Blau	Stiegeplatte 01	(Wie Belag 01)	Belagdicke NF
Blau	Terrassenglatte 01	(Nicht nicht feuert)	Belagdicke NF
Grün	Bodenbelag nicht nicht feuert		
Blau	Fußabtreter eingetrag		

Projekt: Zubau Kulturhaus Fiss
Inhalt: Grundriss UG3 / UG2 / UG1 / EG - M 1:100
Bauherr: Gemeinde Fiss
Datum: 02.11.2017
Objekt-Nr.: GP-130
Höhepunkt: +1433,40
Preis: 1433,40 €
Architekt: NEURURER
Haus Nr. 9 / 6474 Amt
Tele: +43 5412 64340
Fax: +43 5412 64335
email: office@neururer.at
archalp.at

Plan: Scale and content as indicated, following the legend and conditions of use.
 The drawings are to be read in conjunction with the technical specifications and the conditions of use.
 The drawings are to be read in conjunction with the technical specifications and the conditions of use.